


Ghid rapid de utilizare sistem detecție incendiu Previdia

LED uri stare sistem

	Alarmă
	Avarie generală
	Sistem alimentat
	Avarie CPU
	Dezactivare
TEST	Test în derulare

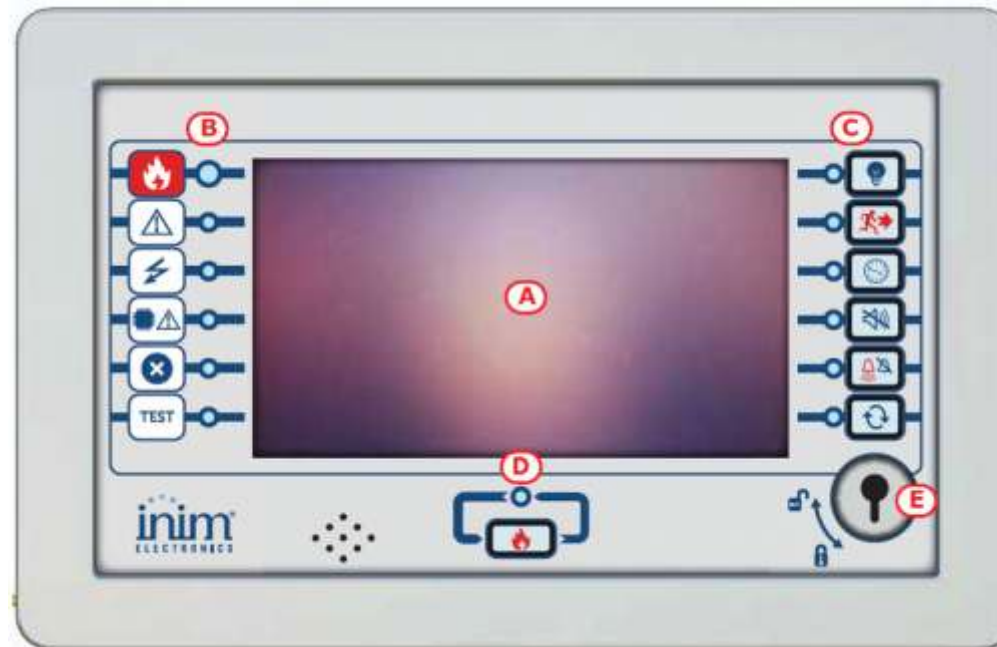

A – Afișaj ecran tactil
B – LED uri stare
C – LED uri și butoane funcționale
D – Led și buton alarmă multiplă
E – Soclu cheie acces

LED uri funcționale

Test în derulare



Evacuare activată



Investigare



Buzzer oprit



Sirenă oprită



Resetare



Alarmer multiple



Taste funcționale

Testare LED uri panou afișaj

Evacuare manuală, se activează sirenele

Activare timp de investigare

Dezactivare buzzer panou

Dezactivare sirene

Anulare evenimente active și resetarea sistemului la starea de veghe

Permite derularea între alarmele active de pe afișaj

În caz de alarmă apăsați tasta  Investigare și verificați zona aflată pe afișaj. Dacă este alarmă falsă apăsați tasta  Dezactivare sirene urmat de tasta  Resetare. Sistemul va anula alarmele curente și va intra în starea de veghe. Dacă condiția de alarmă persistă sistemul va intra din nou în starea de alarmă.

În caz de alarmă reală apăsați butonul  Evacuare și urmați procedura de urgență în caz de incendiu!

Pentru a reseta starea de alarmă și activarea stării de evacuare cheia trebuie să fie în poziția deschisă!